


Situácia

Sústavy napätí: 3+PEN(N,PE)~50Hz, 400V, TN-C-S.
1+PEN(N,PE)~50Hz, 230V, TN-C-S.
48V = DC, IT
Ochrana: Musí sa previesť podľa STN 33 2000-4-41
samočinným odpojením napájania.

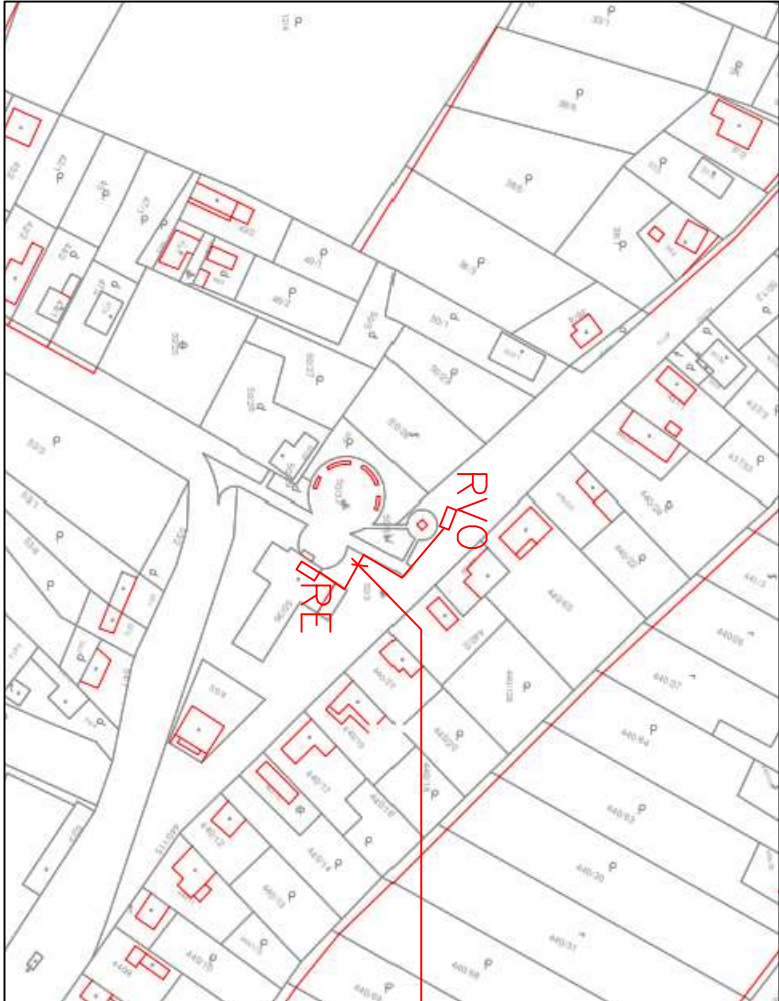

ÁŤKY 4x35 + FeZn 30x4
v zemi v ochr. trubke FKKVR Ø 90

VYPRACOVAL:	Riešiteľ:	HLAV. PROJ.	GY-GY projekt s.r.o.
Botlika Sýkta	Oldřich Válek	Ing. Juraj Ďurček	946 36 Radvaň nad Dunajom TEL. +421 908 736 797
NAZOV AKCIE:	Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov		
	Kultúrny dom Kroxany nad Dunajom.		
Elektronštalácia			
MIESTO STAVBY :	946 36 KRAVANY NAD DUNAJOM Kultúrny dom.		
INVESTOR:	Obec KRAVANY NAD DUNAJOM		
OBSAH:	SITUÁCIA		
FORMAT:		1A4	
DÁTUM:		10/2018	
STUPEŇ :		P.S.	
MERITKO:		ARCH.Č. :	Č.VKR.:
1:2000		—	1.

Projektant neviesol osobitnú zodpovednosť za možný
porušenie práv, ktoré súvisia s použitím informácií.
Projekt je skutočným vlastným projektom, nie je možné
použiť ho na iné účely bez jeho písomného
súhlasu projektanta. Projektant nenesie zodpovednosť
za použitie informácií na účely, ktoré nie sú určené
v zmluve. Projektant nenesie zodpovednosť za
využitie informácií na účely, ktoré nie sú určené
v zmluve.

TENTO DOKUMENT JE CHYBĚNÝ ZÁKONEM O AUTORSKÝCH PRÁVACH, AKTOROV, KOPROJEKTOV, ALBO POŽITIE TRESTU DOPADU BEZ SPRÁVY MAJITEĽA, JE ZAKÁZANÉ A TRESTNÉ