



Bloková a celková schéma.



Líniová schéma

Celková schéma.

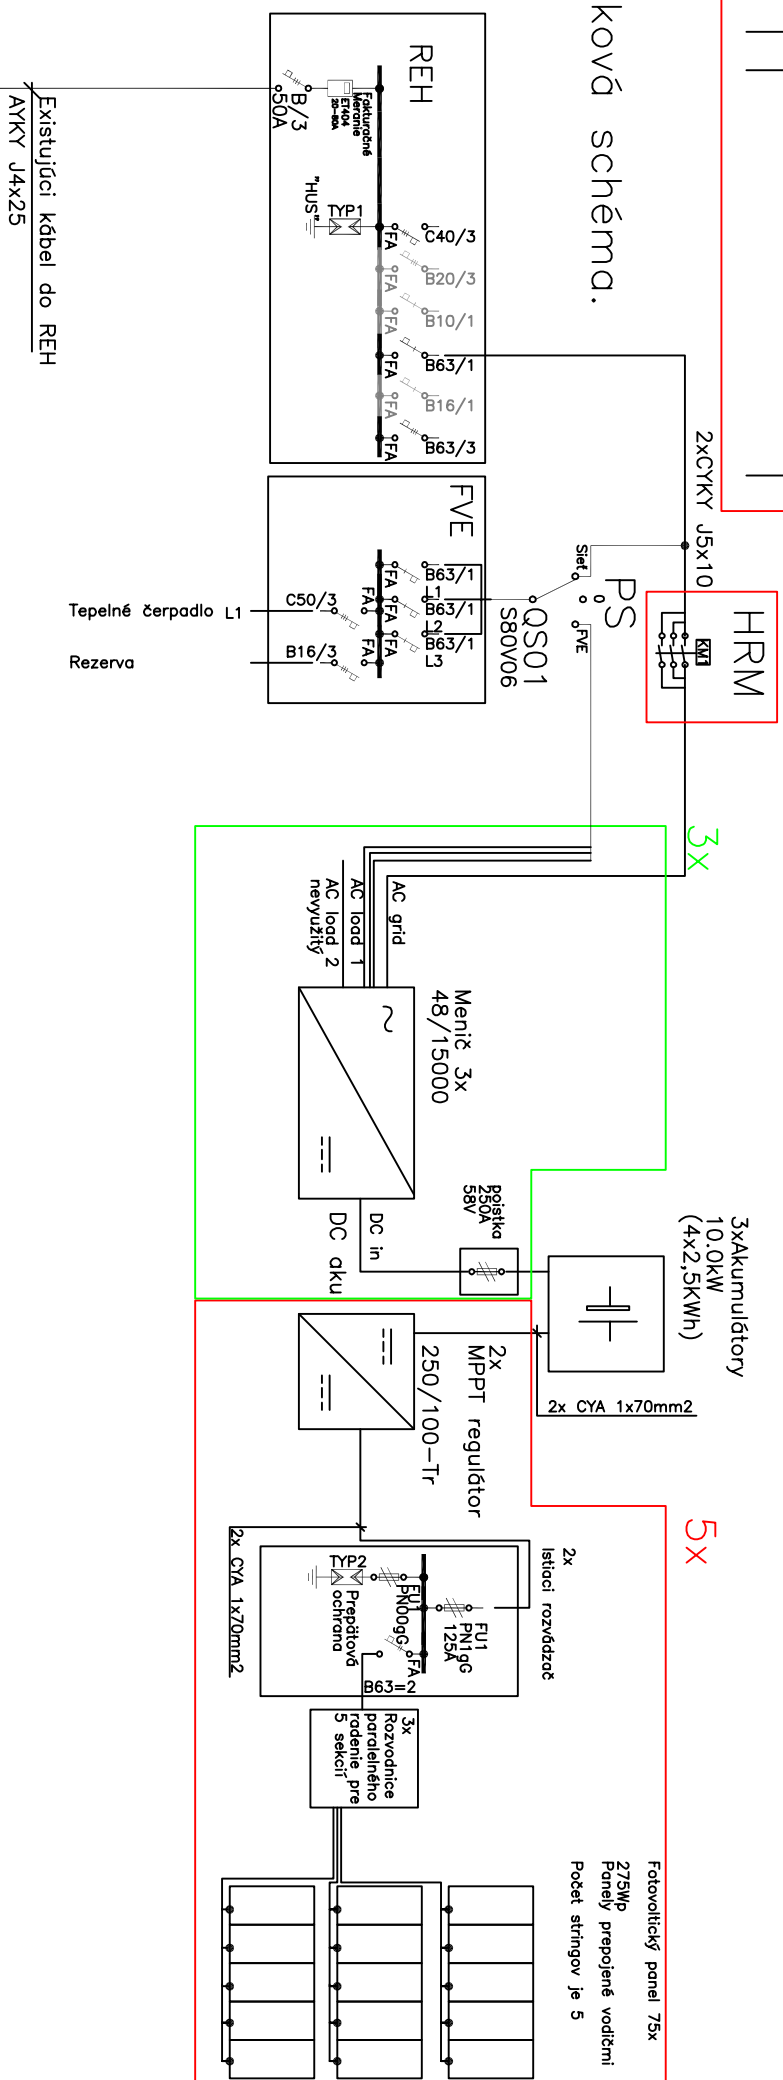

Sustavy napätí: 3+PEN(N,PE)~50Hz,400V. TN-C-S.
1+PEN(N,PE)~50Hz,230V. TN-C-S.

Ochrana: Musí sa previesť podľa STN 33 2000-4-41
samočinným odpojením napájania.

VYPRACOVÁVAL:		Řešitel:		HLAV. PROJ.
-		Odficrň Věška		-
NAZOV AKCIE: Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů Budova zřkladnéř školy s materskou školou Nana. Elektronšftařlclclca				
MESTO STAVBY : Budova zřkladnéř školy s materskou školou Nana				
INVESTOR:		Obec Nana Obecný úřad Modřchova 2532 /32		
OBSAH:				
Bloková a celková schéma.				